

# PRS-1

Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian · Floor and wall probe · Sonda para medir la resistencia de suelos y paredes · Sonde zur Widerstandsmessung von Böden und Wänden


WASONPRS1  
v2.00 | 06.10.2023




Autorisierter Distributor



- Czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników.
- Cleaning with a soft, damp cloth. Do not use any solvents.
- Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilice ningún disolvente.
- Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.



- Zalecenie wg PN-HD 60364-6 i PN-HD 60364-4-41
- In accordance with HD 60364-6 and HD 60364-4-41
- De conformidad con: HD 60364-6 y HD 60364-4-41
- Gemäß HD 60364-6 und HD 60364-4-41

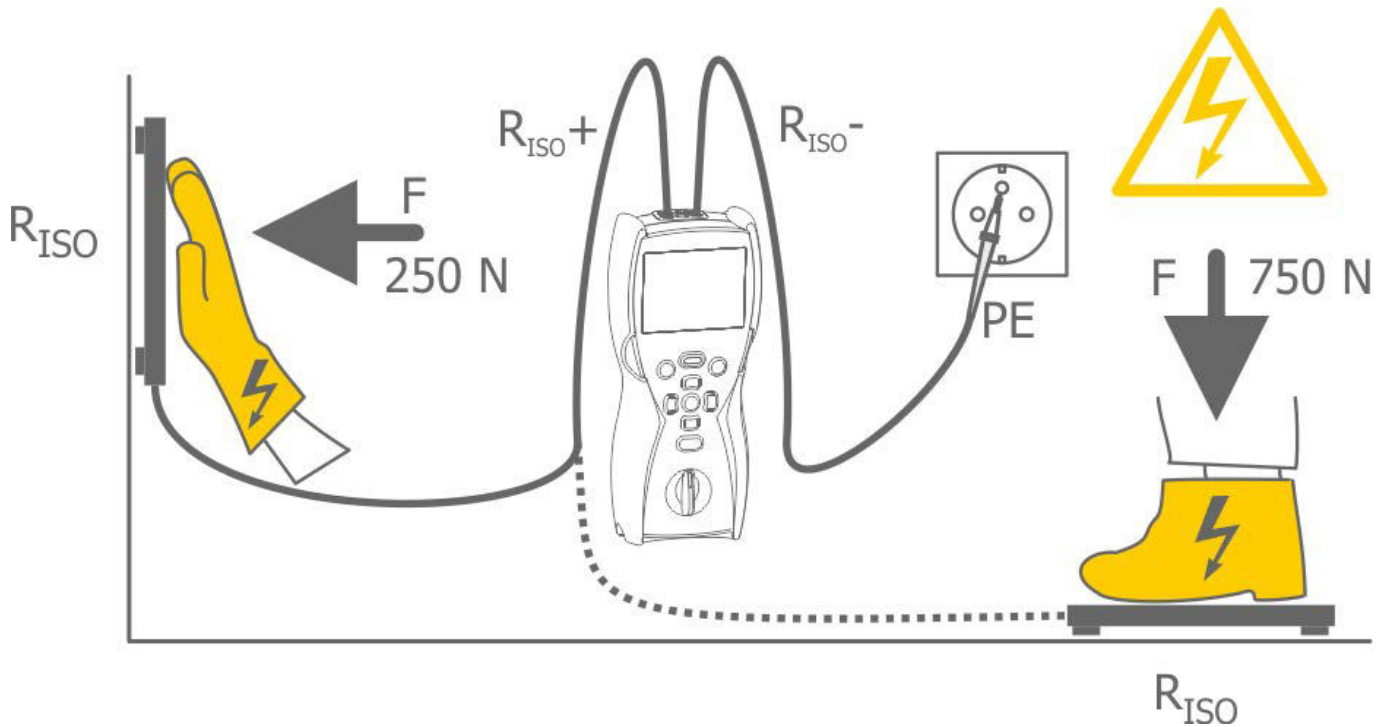

- Napięcie znamionowe instalacji  $U_n$
- Nominal voltage  $U_n$
- Tensión nominal de instalación  $U_n$
- Nennspannung  $U_n$

- Napięcie probiercze  $U_T$
- Testing voltage  $U_T$
- Tensión de prueba  $U_T$
- Prüfspannung  $U_T$

- Rezystancja  $R_{ISO}$
- Resistance  $R_{ISO}$
- Resistencia  $R_{ISO}$
- Widerstand  $R_{ISO}$

≤500 V

≤500 V

50 kΩ

>500 V

≥1000 V

100 kΩ